

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S +EPH+ÁVK

Megrendelő:
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
1184 Budapest Üllői út 400.

Tervező:
MBFT Magyarország Bt.
1183 Budapest Selmecbánya utca 10.
mbft.mo@t-online.hu

BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
Gyermekorvosi rendelő
FE jelű főelosztó terve

Tervező: Sági József
ORFIREUSZ Kft
V-T-01-2203

KIVITELI TERV

Rajzsám:


GE-3

Lap:
2/4

Méretarány:
MN

Kelt:
2015. 10.


Állománynév:
GE-3.DWG

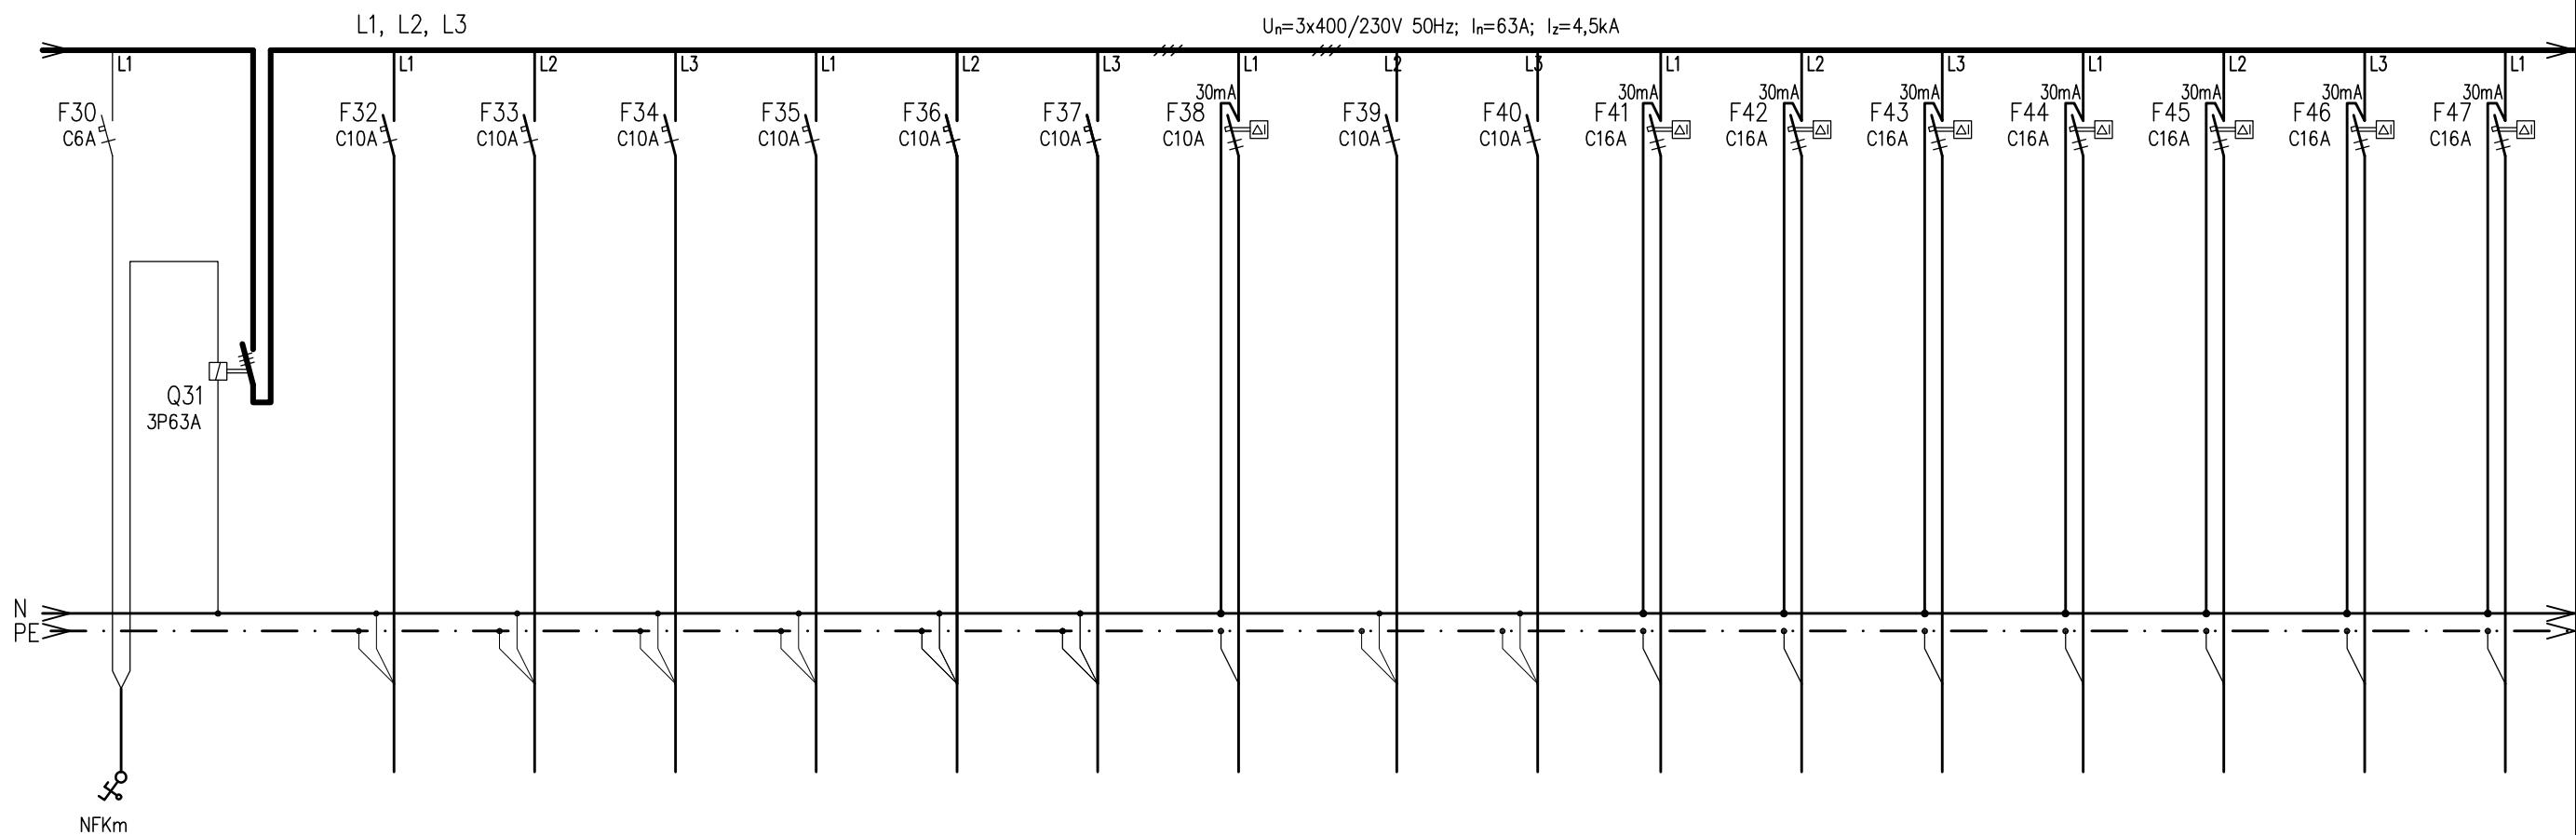

Pozíció száma	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Áramkör jele	NFKm	NFK	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Nappali üz. kapcs. távműk.	Nappali üzemi főkapcsoló	Rendelő 1, 2 világítás	Rendelő 3 világítás	Rendelő 4, 5 világítás	Betegváró világítás	Egészséges váró világítás	Teakonyha, elkülönítő világítás	WC, szoc. hsg. világítás	Raktár, közlekedő, iroda világítás	Előtér, WC -k világítás	1. sz. rendelő dugaszoló aljzat	2. sz. rendelő dugaszoló aljzat	3. sz. rendelő dugaszoló aljzat	4. sz. rendelő dugaszoló aljzat	5. sz. rendelő dugaszoló aljzat	Váróterem sorszámhúzó csatl.	Váróterem takarító dugaszoló aljz.
Beép./egyd. teljesítmény [kW]	max: 0,1		max. 0,4	max. 0,4	max. 0,4	max. 0,3	max. 0,3	max. 0,2	0,2	0,2	0,2	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	0,2	max.: 2,0
Csatl. kábel/vezető típusa	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Vezető keresztmetszete[mm ²]	2x1,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5
Védőcső mérete	Ø16		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S +EPH+ÁVK

Megrendelő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1184 Budapest Üllői út 400.	BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.		KIVITELI TERV	
	BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ Gyermekorvosi rendelő FE jelű főelosztó terve		Rajzszám:	Lap: 3/4
Tervező: MBFT Magyarország Bt. 1183 Budapest Selmecbánya utca 10. mbft.mo@t-online.hu	Tervező: Sági József ORFIREUSZ Kft		Méretarány: MN	Állománynév: GE-3.DWG
		V-T-01-2203	Kelt: 2015. 10.	

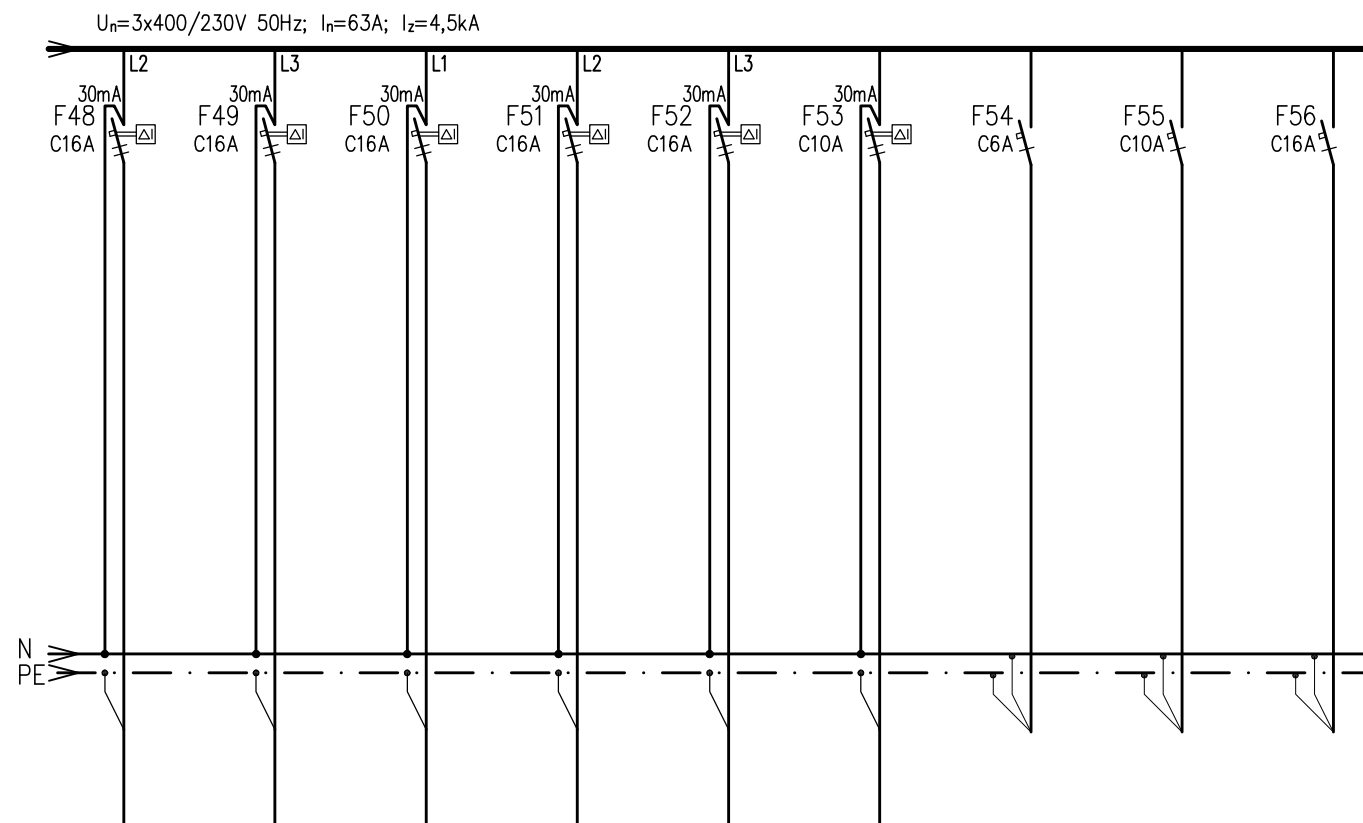

FE jelű főelosztó kialakítása:
Szabványos CE jelzetű elemekből építve
(pl.: Schneider: Pragma PRA 20624
falfülkébe, falra szerelt kivitelű
6 soros, 144 modulos, ajtó nélküli,
maszkolt elosztószekrényben kialakítva
(1050x550x144mm, IP30; $I_z= 6,0kA$;
 $I_n=63A$; szer. mag.: 0,8m)
Beépítve moduláris készülékekkel, felső betáplálók,
és alsó–felső elmenő védőcsövezés kábelezés
csatlakoztatására, szak–kivitelező műhelyterve
alapján gyártva, az MSZ EN 61439–1,–2 szerint
minősítve, feliratozva, kompletten!

Figyelem!
Az elosztó leágazásainak kialakítását a
kivitelezéskor pontosítani, és a
Megvalósulási tervben rögzíteni feliratozni kell!

Pozíció száma	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Áramkör jele	D8	D9	D10	D11	D12	D13	T1	T2	T3
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Teakonyha pult dugaszoló aljzat	Elkülönítő dugaszoló aljzat	WC mosdó dugaszoló aljzat	Zuhanyzó dugaszoló aljzat	Iroda dugaszoló aljzat	Előtér, szoc. hsg. dugaszoló aljzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék
Beép./egyd. teljesítmény [kW]	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0			
Csatl. kábel/vezető típusa	NYM–J	NYM–J	NYM–J	NYM–J	NYM–J	NYM–J			
Vezető keresztmetszete[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Védőcső mérete	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16			

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN–S +EPH+ÁVK

Megrendelő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 1184 Budapest Üllői út 400.	BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761. BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ Gyermeorvosi rendelő FE jelű főelosztó terve		KIVITELI TERV	
			Rajzszám:	Lap: 4/4
Tervező: MBFT Magyarország Bt. 1183 Budapest Selmecbánya utca 10. mbft.mo@t-online.hu	Tervező: Sági József ORFIREUSZ Kft		Méretarány:	Állománynév:
			Kelt: 2015. 10.	GE–3.DWG